

KOMENTÁŘ

22. srpna 2025

Vodovody a kanalizace v Jihočeském kraji v roce 2024

V Jihočeském kraji činil v roce 2024 denní odběr pitné vody v domácnostech 79,6 litrů na osobu. Délka vodovodní sítě dosáhla 6 691 km a více než 90 % obyvatel bylo zásobováno vodou z vodovodů. Kanalizační síť měřila více než 4 tisíce km a napojeno na ni bylo téměř 85 % obyvatel. Na území kraje bylo v provozu 453 čistíren odpadních vod.

Zdrojem dat o vodovodech a kanalizacích za rok 2024 jsou administrativní zdroje dat ministerstva zemědělství. Data z těchto evidencí jsou sbírána podle jiné metodiky, než tomu bylo ve statistickém šetření VH8b-01. Kvůli metodickým rozdílům nejsou tyto údaje navzájem srovnatelné.

Vodovody


V roce 2024 bylo v Jihočeském kraji **zásobováno pitnou vodou** z vodovodů pro veřejnou potřebu více než 591 tisíc osob, přičemž jejich podíl na celkovém počtu obyvatel kraje činil 90,5 %. Jednalo se o třetí nejnižší podíl mezi kraji Česka, který je zapříčiněn zejména rozdrobenou sídelní strukturou kraje a technickými možnostmi budování této infrastruktury. Celková **délka vodovodní sítě** v kraji činila 6 691 km a **počet vodovodních přípojek** přesáhl 162 tisíc.

Vodohospodářská zařízení v kraji v roce 2024 **vyrobila 34,2 mil. m³ pitné vody**, přičemž **podzemní voda** se na celkovém množství vyrobené pitné vody podílela ze 43,0 %.

Z celkového množství **vyrobené vody určené k realizaci** (32,8 mil. m³) bylo fakturováno 27,2 mil. m³ vody, z toho fakturace pro domácnosti činila 63,3 %. Celkem bylo domácnostem fakturováno 17,2 mil. m³ pitné vody.

Necelých 17 % vody určené k realizaci se v kraji v roce 2024 nefakturovalo, z tohoto množství představovaly **ztráty v trubní síti** více než 84 %.


Graf 1 Objem vyrobené vody určené k realizaci a její ztráty podle krajů v roce 2023

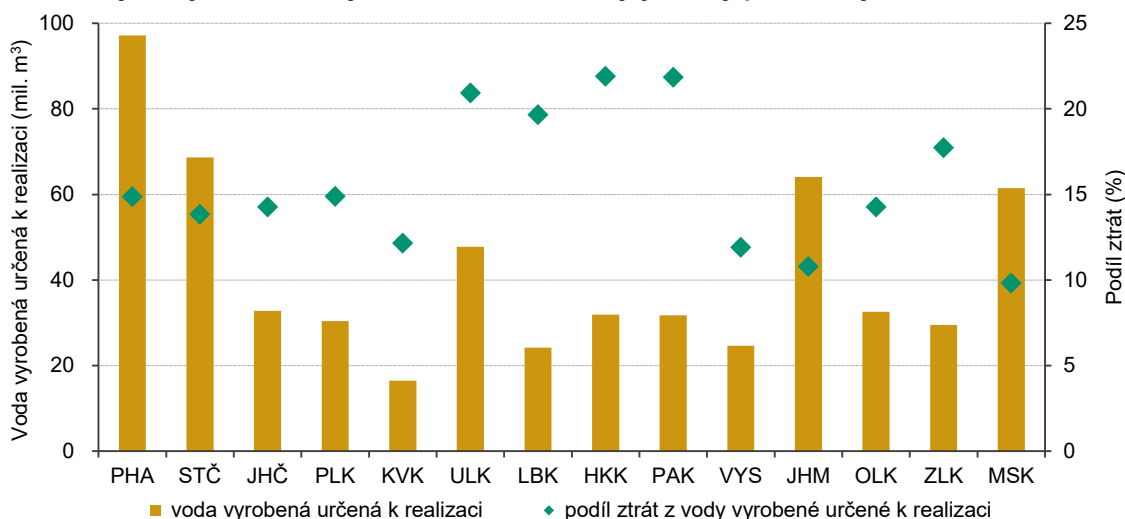

KOMENTÁŘ

V roce 2024 činilo v Jihočeském kraji **množství fakturované vody celkem** 125,9 l/os./den a bylo o 3 litry nižší než průměr za celé Česko. Republikový průměr (128,9 l/os./den) překonaly čtyři kraje. Nejvíce fakturované vody celkem vykazala Praha (158,4 l/os./den), nejméně uvedl Zlínský kraj. Rozdíl mezi nimi činil téměř 45 l/os./den.

Graf 2 Specifické množství fakturované vody podle krajů v roce 2024

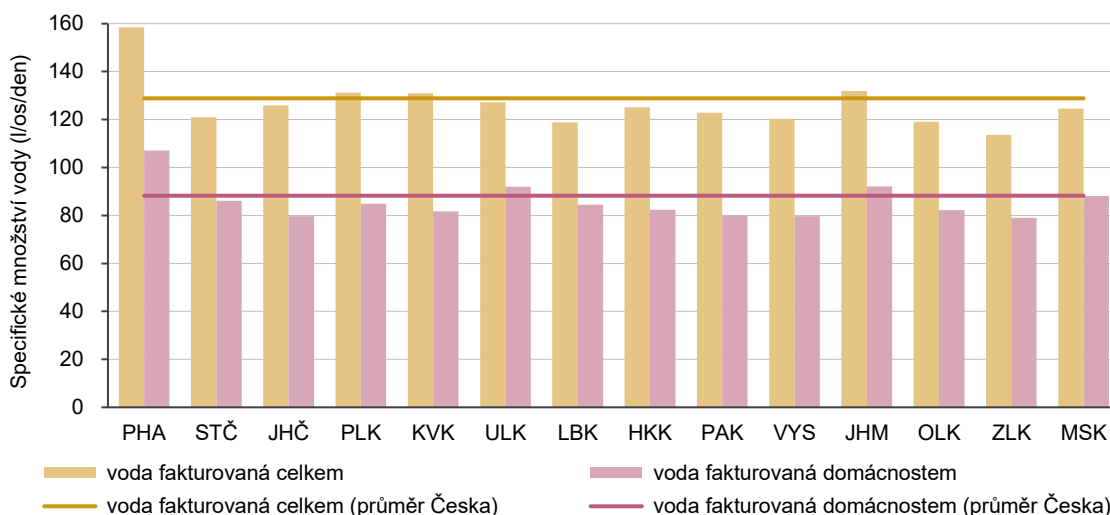

Specifické **množství vody fakturované domácnostem** na jihu Čech činilo 79,6 l/os./den a bylo mezi kraji druhé nejnížší. Republikový průměr dosáhl hodnoty 88,3 l/os./den a překonaly ho tři kraje. Největší spotřebu vody vykazaly domácnosti v Praze (107,0 l/os./den), naopak nejméně vody spotřebovaly domácnosti ve Zlínském kraji (79,0 l/os./den).

Kanalizace

V roce 2024 dosáhl v kraji podíl obyvatel bydlících v **domech napojených na kanalizační síť** 84,9 %, celkem to bylo 554,6 tis. Jihočechů.. V domech napojených na **kanalizaci ústící do čistíren odpadních vod (ČOV)** žilo téměř 518 tisíc osob a celková **délka kanalizační sítě** činila 4 051 km. Počtem kanalizačních přípojek (138,7 tis.) se v mezikrajském srovnání řadil Jihočeský kraj na čtvrté místo za Středočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj.


Množství **vypouštěných odpadních vod** do kanalizace **bez zpoplatněných srážkových vod** činilo 27,4 mil. m³. Z tohoto množství připadalo 17,3 mil. m³ na **vody splaškové** a 10,1 mil. m³ na vody průmyslové a ostatní. **Podíl čištěných odpadních vod** z vod vypouštěných do kanalizace představoval 97,0 %.

V roce 2024 bylo v Jihočeském kraji 453 čistíren odpadních vod (ČOV), což řadilo kraj na druhou příčku za kraj Středočeský. Celková kapacita ČOV činila 402,1 tis. m³/den. Celkem u 18,8 % ČOV docházelo k odstraňování dusíku (85) a u 14,1 % probíhalo odstraňování dusíku a fosforu (64).

Objem **kalů** vyprodukovaných provozem ČOV činil 10,0 tisíc tun sušiny. Nejčastěji se kaly zneškodňovaly pomocí přímé aplikace a rekultivace (46,4 %) a kompostováním (52,4 %).

KOMENTÁŘ

Graf 3 Čištěné odpadní vody v roce 2024

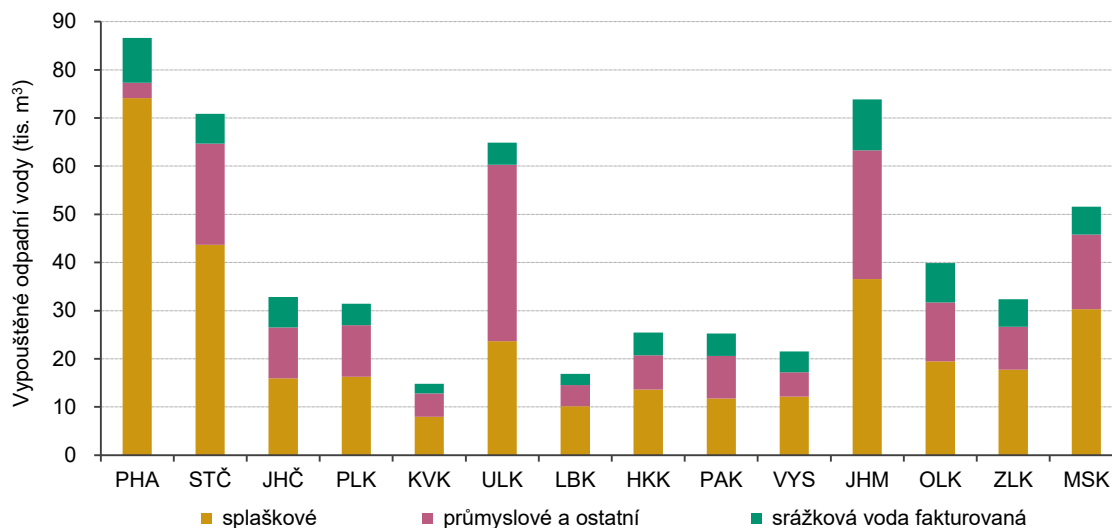

Další informace:

[Vodovody, kanalizace a vodní toky – 2024](#)

Kontakt:

Ing. Irena Votrubová
Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
E: irena.votrubova@csu.gov.cz
T: 386 718 450
M: 737 280 421