

Vodovody a kanalizace v Jihočeském kraji v roce 2025

25. srpna 2026

V roce 2025 činil v Jihočeském kraji denní odběr pitné vody v domácnostech 81,8 litrů na osobu. Délka vodovodní sítě dosáhla 6 762 km a téměř 91 % obyvatel bylo zásobováno vodou z vodovodů. Kanalizační síť měřila necelých 4,1 tis. km a napojeno na ni bylo 85,0 % obyvatel. Na území kraje bylo v provozu 465 čistíren odpadních vod.

Údaje o vodovodech a kanalizacích jsou od roku 2024 čerpány z administrativních zdrojů ministerstva zemědělství. Tato data jsou sbírána podle jiné metodiky, než tomu bylo ve statistickém šetření VH8b-01. Kvůli metodickým rozdílům nejsou tyto údaje s údaji z předchozích let navzájem srovnatelné.

Vodovody


V roce 2025 bylo v Jihočeském kraji **zásobováno pitnou vodou** z vodovodů pro veřejnou potřebu více než 593 tis. osob, přičemž jejich podíl na celkovém počtu obyvatel kraje činil 90,9 %. V mezikrajském srovnání se jednalo o třetí nejnižší hodnotu, což je zapříčiněno zejména rozdrobenou sídelní strukturou kraje a technickými možnostmi budování této infrastruktury. Celková **délka vodovodní sítě** v kraji činila 6 792 km a **počet vodovodních přípojek** přesáhl 163 tisíc.

Vodohospodářská zařízení v kraji v roce 2025 **vyrobila 36,1 mil. m³ pitné vody**, přičemž **podzemní voda** se na celkovém množství vyrobené pitné vody podílela ze 40,3 %.

Z celkového množství **vyrobené vody určené k realizaci** (32,9 mil. m³) bylo fakturováno 27,4 mil. m³ vody, z toho fakturace pro domácnosti činila 64,6 %. Celkem bylo domácnostem fakturováno 17,7 mil. m³ pitné vody.


Necelých 17 % vody určené k realizaci se v kraji v roce 2025 nefakturovalo, z tohoto množství představovaly **ztráty v trubní síti** více než 83 %.

Graf 1 Objem vyrobené vody určené k realizaci a její ztráty podle krajů v roce 2025

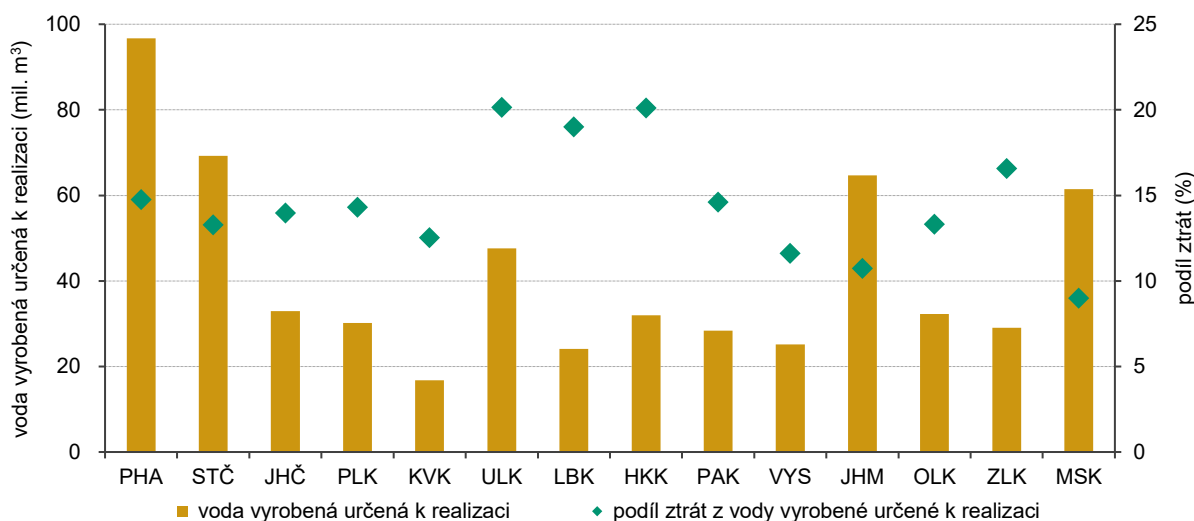

V roce 2025 činilo v Jihočeském kraji **specifické množství fakturované vody celkem** 126,5 l/os./den a bylo o 3 litry nižší než průměr za celé Česko. Republikový průměr (129,5 l/os./den) překonaly čtyři kraje. Nejvíce fakturované vody celkem vykazala Praha (157,5 l/os./den), nejméně uvedl Zlínský kraj. Rozdíl mezi nimi činil téměř 42 l/os./den.

Graf 2 Specifické množství fakturované vody podle krajů v roce 2025

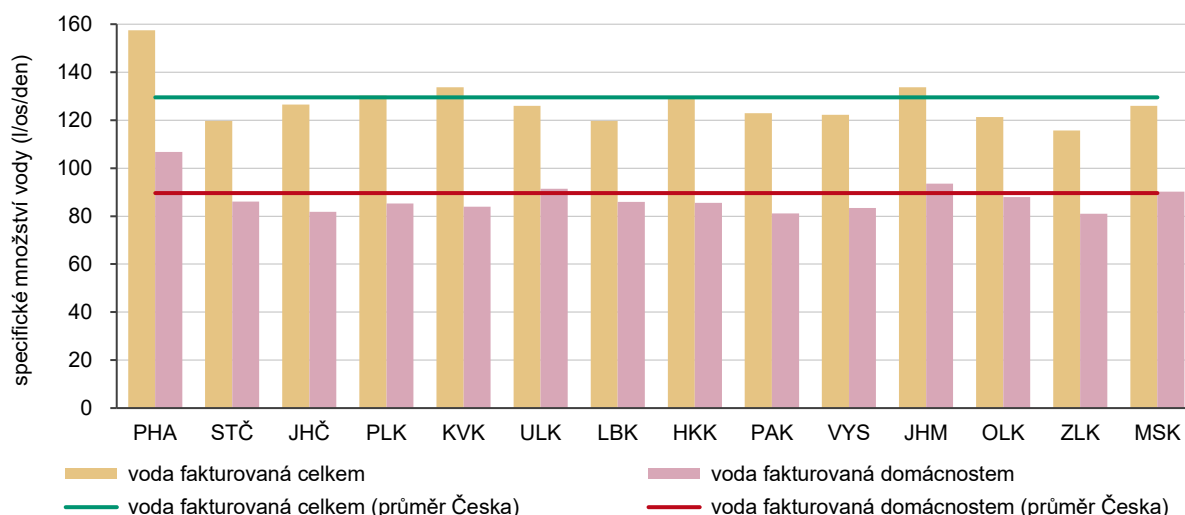

Specifické množství vody fakturované domácnostem na jihu Čech činilo 81,8 l/os./den a bylo mezi kraji třetí nejnižší. Republikový průměr dosáhl hodnoty 89,7 l/os./den a překonaly ho čtyři kraje. Největší spotřebu vody vykazaly domácnosti v Praze (106,8 l/os./den), naopak nejméně vody spotřebovaly domácnosti ve Zlínském kraji (81,0 l/os./den).

Kanalizace


V roce 2025 dosáhl v kraji podíl obyvatel bydlících v **domech napojených na kanalizační síť** 85,0 %, celkem to bylo 554,6 tis. Jihočechů. V domech napojených na **kanalizaci ústící do čistíren odpadních vod** (ČOV) žilo 518,1 tis. osob a celková **délka kanalizační sítě** činila 4 098 km. Počtem kanalizačních přípojek (142,7 tis.) se v mezikrajském srovnání řadil Jihočeský kraj na čtvrté místo za Středočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj.

Celkové množství **fakturovaných odpadních vod vypouštěných** do kanalizace činilo 33,8 mil. m³. Z toho připadalo 17,7 mil. m³ na **vody splaškové** a 10,2 mil. m³ na **vody průmyslové a ostatní**. Podíl **čištěných odpadních vod** z vod vypouštěných do kanalizace představoval 96,6 %.

V roce 2025 bylo v Jihočeském kraji v provozu 465 čistíren odpadních vod (ČOV), což řadilo kraj na druhou příčku za kraj Středočeský. Celková kapacita ČOV činila 401,8 tis. m³/den. Celkem u 18,1 % ČOV docházelo k dalšímu odstraňování dusíku (84) a u 14,4 % probíhalo další odstraňování dusíku a fosforu (67).

Objem **kalů** vyprodukovaných provozem ČOV činil 9,2 tis. tun sušiny. Nejčastěji se kaly zneškodňovaly pomocí přímé aplikace a rekultivace (50,5 %) a kompostováním (48,5 %).

Graf 3 Čištěné odpadní vody v roce 2025

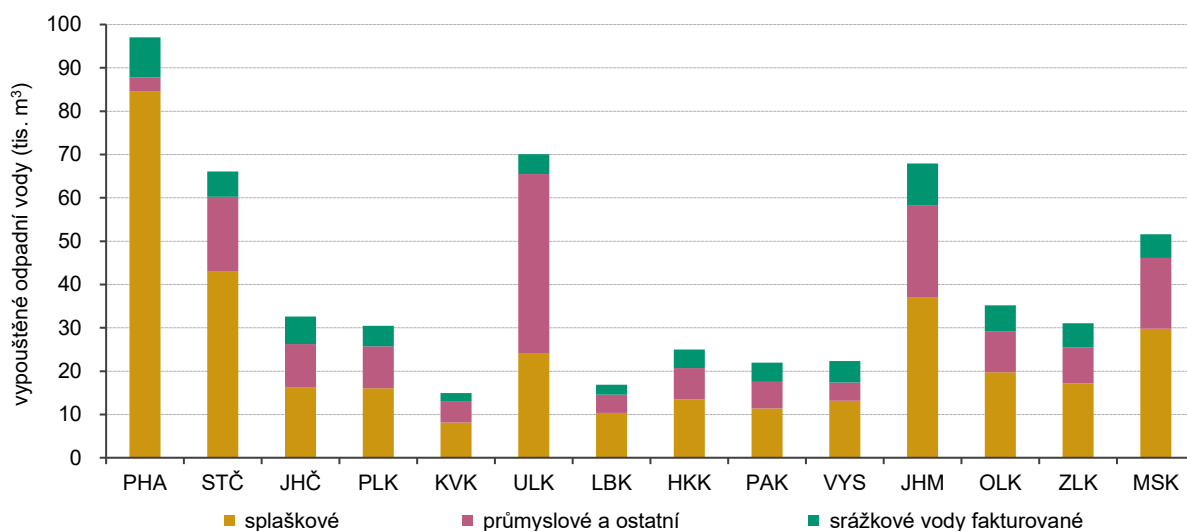

Další informace:

[Vodovody, kanalizace a vodní toky – data za rok 2025](#)

[Tabulky o vodním hospodářství v DataStatu](#)

Kontakt:

Ing. Irena Votrubová
Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích
E: irena.votrubova@csu.gov.cz
T: 737 280 421