

Vodovody a kanalizace v Olomouckém kraji v roce 2025

24. 7. 2026

V Olomouckém kraji bylo v roce 2025 vyrobeno 32,3 mil. m³ vody určené k realizaci. Denní spotřeba vody v domácnostech Olomouckého kraje dosáhla 87,9 litru na osobu a vzhledem k republikové hodnotě byla o 1,8 litru nižší.

VODOVODY

V roce 2025 využívalo vodu z veřejného vodovodu 606,5 tis. obyvatel Olomouckého kraje, což představovalo 96,2 % všech obyvatel regionu. V mezikrajském srovnání se jednalo o 7. nejvyšší příčku. Nejméně obyvatel napojených na vodovod evidoval Plzeňský kraj (87,5 %), naopak 100% napojení vykázalo hlavní město Praha.

Délka vodovodní sítě dosahovala v kraji 5 163 km, což představovalo šestou nejnižší pozici mezi kraji. Oproti předchozímu roku se síť prodloužila o 34 km. Nejdelší vodovodní síť měl Středočeský kraj s 13 006 km. Na území Olomouckého kraje bylo současně evidováno 148 685 vodovodních přípojek.

Tab. 1 Základní údaje o vodovodech podle krajů v roce 2025


Česko, kraje	Délka vodovodní sítě (km)	Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů (%)	Voda vyrobená určená k realizaci ¹⁾ (tis. m ³)	Voda fakturovaná pitná (tis. m ³)		Specifické množství vody fakturované celkem (l/os/den)	Specifické množství vody fakturované domácnostem (l/os/den)	Podíl ztrát z vody vyrobené určené k realizaci ¹⁾ (%)
				celkem	v tom pro domácnosti			
Česko	84 703	95,6	590 507	492 092	340 767	129,5	89,7	14,2
v tom kraje:								
Hl. m. Praha	3 747	100,0	96 696	80 404	54 544	157,5	106,8	14,8
Středočeský	13 006	90,7	69 286	58 199	41 884	119,7	86,1	13,3
Jihočeský	6 762	90,9	32 914	27 392	17 701	126,5	81,8	14,0
Plzeňský	4 829	87,5	30 181	25 432	16 644	130,3	85,3	14,3
Karlovarský	2 319	99,4	16 761	14 159	8 891	133,7	84,0	12,5
Ústecký	6 957	99,7	47 614	36 986	26 849	126,0	91,5	20,1
Liberecký	4 040	95,2	24 088	18 637	13 370	119,7	85,9	19,0
Královéhradecký	5 588	94,1	31 986	24 552	16 296	129,0	85,6	20,1
Pardubický	5 213	97,9	28 393	23 282	15 369	122,9	81,2	14,6
Vysočina	6 187	94,9	25 158	21 829	14 886	122,2	83,3	11,6
Jihomoravský	8 286	94,8	64 660	56 781	39 721	133,7	93,5	10,7
Olomoucký	5 163	96,2	32 255	26 856	19 460	121,3	87,9	13,3
Zlínský	4 507	96,3	29 078	23 510	16 453	115,7	81,0	16,6
Moravskoslezský	8 097	99,8	61 438	54 074	38 698	126,0	90,2	9,0

¹⁾ Množství vyrobené vody ve vlastních vodohospodářských zařízeních po připočtení množství vody převzaté

Kapacita vodojemů v kraji činila 235,3 tis. m³ vody, tj. 4,7 % republikového výkonu. Kapacita zdrojů podzemní vody představovala 2 152 litrů za sekundu, což byl mezi ostatními kraji druhý nejvyšší objem. Nejvyšší kapacitu zdrojů podzemních vod vykázal Pardubický kraj (3 166 litrů za sekundu). Olomoucký kraj disponoval 244 úpravami vody (5,5 % na republikovém počtu), nejvíce úpraven měly na svém území kraje Středočeský (553) a Jihočeský (532).

V provozovnách vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje se v roce 2025 vyrobilo celkem 42,0 mil. m³ vody. Z tohoto objemu pocházelo 92,4 % z podzemních zdrojů, což představovalo druhý nejvyšší podíl mezi kraji ČR. Nepatrně vyšší podíl zaznamenal Pardubický kraj (93,0 %). Nejnižší podíl podzemní vody mělo hlavní město Praha, ve kterém vyrobená pitná voda z podzemních zdrojů tvořila pouze 0,1 % z celku.

Graf 1 Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů podle krajů v roce 2025

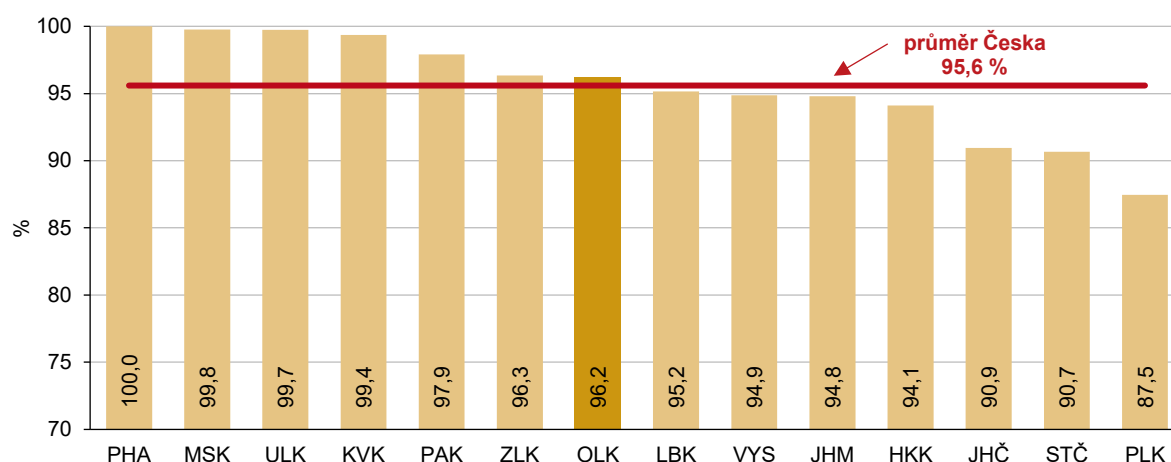

Objem vody určené k realizaci, tj. množství vyrobené vody ve vlastních vodohospodářských zařízeních po připočtení množství vody převzaté od jiného provozovatele vodovodu příp. od jiných organizací a odečtení množství vody předané jinému provozovateli, dosáhl v Olomouckém kraji objemu 32,3 mil. m³.

V téže roce bylo odběratelům vyfakturováno 26,9 mil. m³ pitné vody, což v přepočtu na osobu a den činilo 121,3 l vody. Domácnosti z tohoto množství odebraly 19,5 mil. m³, přičemž průměrná denní spotřeba vody připadající na jednu osobu tak činila 87,9 litru.

Množství nefakturované vody v kraji činilo 5,4 mil. m³. Z toho 4,3 mil. m³ připadalo na ztráty v distribuční síti, které tak tvořily 79,5 % celkového objemu nefakturované vody. V přepočtu na vodu určenou k realizaci představovaly ztráty v potrubní síti 13,3 %.

KANALIZACE


V roce 2025 žilo v domech napojených na kanalizační síť 591,2 tis. obyvatel Olomouckého kraje, tj. 93,8 % obyvatel Olomouckého kraje. Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci s čistírnou odpadních vod pak činil 91,2 %. Kanalizační síť v kraji dosahovala délky 3 869 km a bylo na ni připojeno celkem 136 031 kanalizačních přípojek.

Tab. 2 Základní údaje o kanalizacích podle krajů v roce 2025

Česko, kraje	Délka kanalizační sítě (km)	Počet obyvatel napojených na kanalizaci (osoby)	Podíl obyvatel napojených na kanalizaci (%)	Počet obyvatel připojených na kanalizaci s ČOV	Čištěné odpadní vody celkem (tis. m ³)		Podíl čištěných odpadních vod (%)
					celkem	z toho splaškové	
Česko	56 111	9 888 288	90,8	9 500 591	839 721	344 349	97,6
v tom kraje:							
Hl. m. Praha	4 039	1 398 674	100,0	1 398 674	115 045	84 609	100,0
Středočeský	9 230	1 303 212	88,7	1 284 547	91 287	43 092	99,9
Jihočeský	4 098	554 572	85,0	518 146	52 007	16 230	96,6
Plzeňský	3 656	546 376	89,3	507 217	43 531	16 073	95,3
Karlovarský	1 373	270 946	92,8	270 845	25 363	8 161	100,0
Ústecký	3 441	723 213	89,7	720 328	85 844	24 067	99,4
Liberecký	1 699	335 479	74,9	330 385	35 996	10 364	98,6
Královéhradecký	3 138	459 432	82,9	423 441	49 431	13 459	95,4
Pardubický	3 066	442 908	83,6	432 090	37 300	11 429	90,8
Vysočina	3 428	450 380	87,3	403 226	31 520	13 150	92,6
Jihomoravský	6 335	1 206 777	98,3	1 121 912	81 573	36 957	98,8
Olomoucký	3 869	591 177	93,8	574 946	57 076	19 776	98,6
Zlínský	3 628	571 409	98,9	531 495	47 138	17 170	95,4
Moravskoslezský	5 110	1 033 733	87,7	983 339	86 610	29 812	96,5

Do kanalizační sítě v Olomouckém kraji bylo v roce 2025 vypuštěno 36,5 mil. m³ fakturovaných odpadních vod. Z tohoto objemu připadalo 20,5 mil. m³ na splaškové vody. V čistírnách odpadních vod bylo celkem vyčištěno 57,1 mil. m³ vody. Největší část z vyčištěného objemu tvořily splaškové vody, které se podílely 34,6 %. Srážkové vody představovaly 10,7 %, průmyslové odpadní vody 8,3 % a vody ze zemědělství včetně ostatních zdrojů tvořily 8,1 % celkového objemu vyčištěných vod.

Graf 2 Podíl obyvatel trvale bydlících v domech napojených na kanalizaci podle krajů v roce 2025

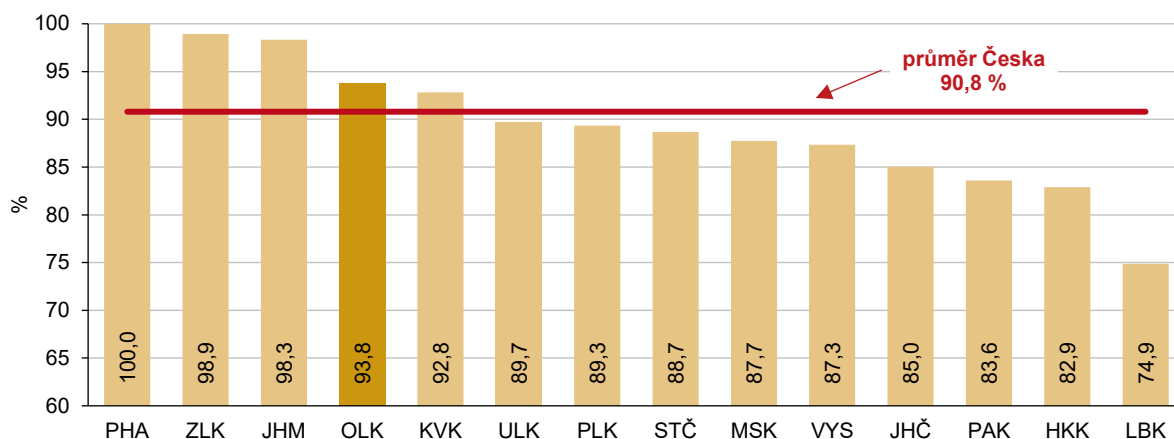


Podíl čištěných odpadních vod představoval 98,6 %, což bylo mírně nad republikovým průměrem (97,6 %). Stoprocentní podíl čištěných odpadních vod evidovalo hlavní město Praha a Karlovarský kraj a téměř 100% zastoupení pak vykázal kraj Středočeský.

ČISTÍRNÝ ODPADNÍCH VOD

V roce 2025 bylo na území Olomouckého kraje v provozu 244 čistíren odpadních vod (ČOV) s celkovou kapacitou 262,7 tis. m³ za den.

Při jejich provozu vzniklo za celý rok 13,1 tis. tun kalů v sušině. Největší část tohoto množství byla využita ke kompostování, které představovalo 47,5 % celkové produkce kalů. Dalších 35,1 % bylo zpracováno formou přímé aplikace na půdu a při rekultivaci pozemků. Na skládky směřovalo 6,6 % kalů a 10,9 % bylo odstraněno spalováním.

Graf 3 Čistírny odpadních vod a jejich kapacita podle krajů v roce 2025

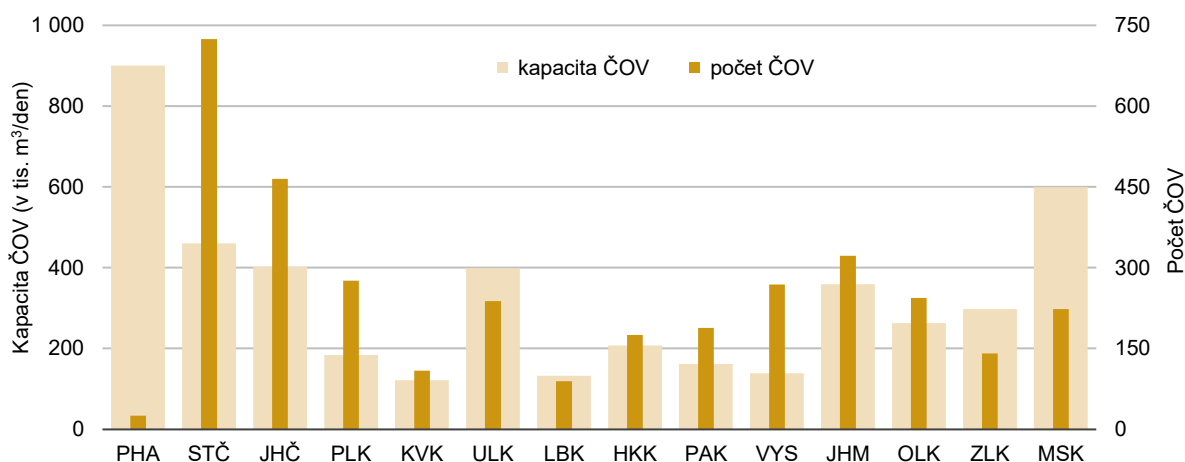

Více informací naleznete v publikaci [Vodovody, kanalizace a vodní toky - data za rok 2025](#).

Kontakt:

Kateřina Káňová

Oddělení informačních služeb

T: 585 731 512

E: katerina.kanova@csu.gov.cz