

Vodovody a kanalizace v Moravskoslezském kraji v roce 2025

15. 7. 2026


V roce 2025 dosáhla průměrná denní spotřeba vody v moravskoslezských domácnostech 90,2 litru na osobu a vzhledem k republikové hodnotě byla o 0,5 litru vyšší. V mezikrajském porovnání měl obyvatel Moravskoslezského kraje zásobovaný vodou z vodovodu čtvrtou nejvyšší spotřebu pitné vody.

Vodovody

V roce 2025 bylo v Moravskoslezském kraji zásobováno pitnou vodou z vodovodů 1 175 425 osob, což představovalo podíl 99,8 % ze všech obyvatel žijících v kraji. Vyššího podílu bylo dosaženo pouze v Praze (100,0 %), naopak nejnižší podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů měl Plzeňský kraj s 87,5 %, následovaný Středočeským krajem s 90,7 % a Jihočeským krajem s 90,9 %.

Délka vodovodní sítě v kraji dosahovala 8 097 km a byla tak mezi kraji třetí nejdelší po Středočeském kraji (13 006 km) a Jihomoravském kraji (8 286 km). Zatímco v Praze připadlo na 1 obyvatele zásobovaného pitnou vodou 2,7 m vodovodní sítě, v Kraji Vysočina byla tato délka více než čtyřnásobná (12,6 m) a v Moravskoslezském kraji pak více než dvojnásobná (6,9 m). Počet vodovodních přípojek v kraji v roce 2025 činil 225 988 kusů.

Graf 1 Podíl obyvatel¹⁾ zásobovaných vodou z vodovodů podle krajů v roce 2025

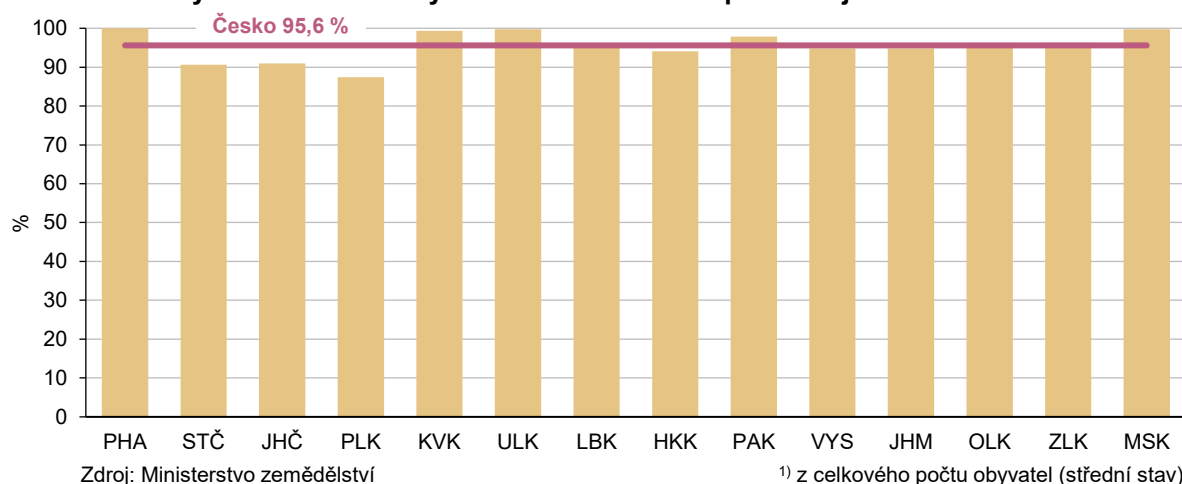

Kapacita vodojemů v kraji činila 485,1 tisíce m³ vody, tj. 9,7 % republikového výkonu. Kapacita zdrojů podzemní vody představovala 338 litrů za sekundu, což byl mezi ostatními regiony čtvrtý nejnižší objem. Nejvyšší kapacitu zdrojů podzemních vod vykázal Pardubický kraj (3 166 litrů za sekundu). Moravskoslezský kraj disponoval 206 úpravami vody (4,6 % na republikovém počtu), nejvíce úpraven měly na svém území kraje Středočeský (553) a Jihočeský (532).

Celková denní spotřeba (domácnosti a ostatní odběratelé) fakturované vody na 1 napojeného obyvatele i denní spotřeba fakturované vody domácnostem na 1 napojeného obyvatele v roce 2025 byly

jednoznačně nejvyšší v Praze (157,5 l/osoba/den, resp. 106,8 l/osoba/den), naopak nejnižších spotřeb dosáhli ve Zlínském kraji (115,7 l/osoba/den, resp. 81,0 l/osoba/den).

V Moravskoslezském kraji bylo v roce 2025 vyfakturováno celkem 54,1 milionu m³ pitné vody, což v přepočtu na osobu a den činilo 126,0 l. Z toho domácnostem byla účtována spotřebovaná voda o objemu 38,7 milionu m³, průměrná denní spotřeba vody připadající na jednu osobu tak činila 90,2 l, tedy o 2,0 l více než v roce 2024.

Tab. 1 Vodovody podle krajů v roce 2025

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Česko, kraje	Délka vodovodní sítě (km)	Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů (%)	Voda vyrobená určená k realizaci ¹⁾ (tis. m ³)	Voda fakturovaná pitná (tis. m ³)		Specifické množství vody fakturované celkem (l/os/den)	Specifické množství vody fakturované domácnostem (l/os/den)	Podíl ztrát z vody vyrobené určené k realizaci ¹⁾ (%)
				celkem	v tom pro domácnosti			
Česko	84 703	95,6	590 507	492 092	340 767	129,5	89,7	14,2
Hl. m. Praha	3 747	100,0	96 696	80 404	54 544	157,5	106,8	14,8
Středočeský	13 006	90,7	69 286	58 199	41 884	119,7	86,1	13,3
Jihočeský	6 762	90,9	32 914	27 392	17 701	126,5	81,8	14,0
Plzeňský	4 829	87,5	30 181	25 432	16 644	130,3	85,3	14,3
Karlovarský	2 319	99,4	16 761	14 159	8 891	133,7	84,0	12,5
Ústecký	6 957	99,7	47 614	36 986	26 849	126,0	91,5	20,1
Liberecký	4 040	95,2	24 088	18 637	13 370	119,7	85,9	19,0
Královéhradecký	5 588	94,1	31 986	24 552	16 296	129,0	85,6	20,1
Pardubický	5 213	97,9	28 393	23 282	15 369	122,9	81,2	14,6
Vysočina	6 187	94,9	25 158	21 829	14 886	122,2	83,3	11,6
Jihomoravský	8 286	94,8	64 660	56 781	39 721	133,7	93,5	10,7
Olomoucký	5 163	96,2	32 255	26 856	19 460	121,3	87,9	13,3
Zlínský	4 507	96,3	29 078	23 510	16 453	115,7	81,0	16,6
Moravskoslezský	8 097	99,8	61 438	54 074	38 698	126,0	90,2	9,0

¹⁾ Množství vyrobené vody ve vlastních vodohospodářských zařízeních po připočtení množství vody převzaté od jiného provozovatele vodovodu příp. od jiných organizací a odečtení množství vody předané jinému provozovateli.

Ve vodohospodářských zařízeních v Moravskoslezském kraji se v roce 2025 vyrobilo více než 73,1 milionu m³ pitné vody. Podíl vyrobené vody z vody podzemní představoval 18,9 %, což byla druhá nejnižší hodnota po Praze (0,1 %). Naopak největší podíly takto vyrobené vody vykázaly kraje Pardubický (93,0 %) a Olomoucký (92,4 %). Voda určená k realizaci, tj. množství vyrobené vody ve vlastních vodohospodářských zařízeních po připočtení množství vody převzaté od jiného provozovatele vodovodu příp. od jiných organizací a odečtení množství vody předané jinému provozovateli, dosáhla v Moravskoslezském kraji objemu 61,4 milionu m³. Ve srovnání s předchozím rokem se jednalo o prakticky stejné množství.

Objem vody nefakturované se meziročně snížil z 7,6 milionu m³ v roce 2024 na 7,4 milionu m³ v roce 2025. Také meziročně ubylo ztrát vody v moravskoslezské trubní síti, a to o 8,4 %, ztráty tak v roce 2025 představovaly zhruba 5,5 milionu m³. Loňský podíl ztrát z vody vyrobené určené k realizaci v krajích Česka se pohyboval od 9,0 % v Moravskoslezském kraji do 20,1 % v krajích Královéhradeckém a Ústeckém. Ve srovnání s celorepublikovým průměrem byl podíl ztrát z vody v Moravskoslezském kraji nižší o 5,2 procentního bodu.



Kanalizace

V Moravskoslezském kraji loni žilo 1 033 733 osob v domech napojených na kanalizaci odpadních vod, tj. 87,7 % z celkového počtu obyvatel. Počet obyvatel v domech napojených na kanalizaci ústící do čistírny odpadních vod dosáhl 983 339 osob. Do kanalizační sítě v kraji ústilo 156 639 kanalizačních přípojek.


Tab. 2 Kanalizace podle krajů v roce 2025

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Česko, kraje	Délka kanalizační sítě (km)	Počet obyvatel napojených na kanalizaci (osoby)	Podíl obyvatel napojených na kanalizaci (%)	Počet obyvatel připojených na kanalizaci s ČOV	Čištěné odpadní vody celkem (tis. m ³)		Podíl čištěných odpadních vod (%)
					celkem	z toho splaškové	
Česko	56 111	9 888 288	90,8	9 500 591	839 721	344 349	97,6
Hl. m. Praha	4 039	1 398 674	100,0	1 398 674	115 045	84 609	100,0
Středočeský	9 230	1 303 212	88,7	1 284 547	91 287	43 092	99,9
Jihočeský	4 098	554 572	85,0	518 146	52 007	16 230	96,6
Plzeňský	3 656	546 376	89,3	507 217	43 531	16 073	95,3
Karlovarský	1 373	270 946	92,8	270 845	25 363	8 161	100,0
Ústecký	3 441	723 213	89,7	720 328	85 844	24 067	99,4
Liberecký	1 699	335 479	74,9	330 385	35 996	10 364	98,6
Královéhradecký	3 138	459 432	82,9	423 441	49 431	13 459	95,4
Pardubický	3 066	442 908	83,6	432 090	37 300	11 429	90,8
Vysočina	3 428	450 380	87,3	403 226	31 520	13 150	92,6
Jihomoravský	6 335	1 206 777	98,3	1 121 912	81 573	36 957	98,8
Olomoucký	3 869	591 177	93,8	574 946	57 076	19 776	98,6
Zlínský	3 628	571 409	98,9	531 495	47 138	17 170	95,4
Moravskoslezský	5 110	1 033 733	87,7	983 339	86 610	29 812	96,5

V roce 2025 bylo do moravskoslezské kanalizační sítě o délce 5 110 km vypuštěno 54,1 milionu m³ fakturovaných odpadních vod, z toho tvořily vody splaškové 33,5 milionu m³. V čistírnách odpadních vod bylo celkem vyčištěno 86,6 milionu m³ vody. Z tohoto množství byly převažující částí vody srážkové (balastní), a to 46,8 %, splaškové vody představovaly 34,4 % a zbylá část připadla na vody průmyslové, zemědělské a ostatní.

Graf 2 Podíl obyvatel¹⁾ napojených na kanalizaci podle krajů v roce 2025

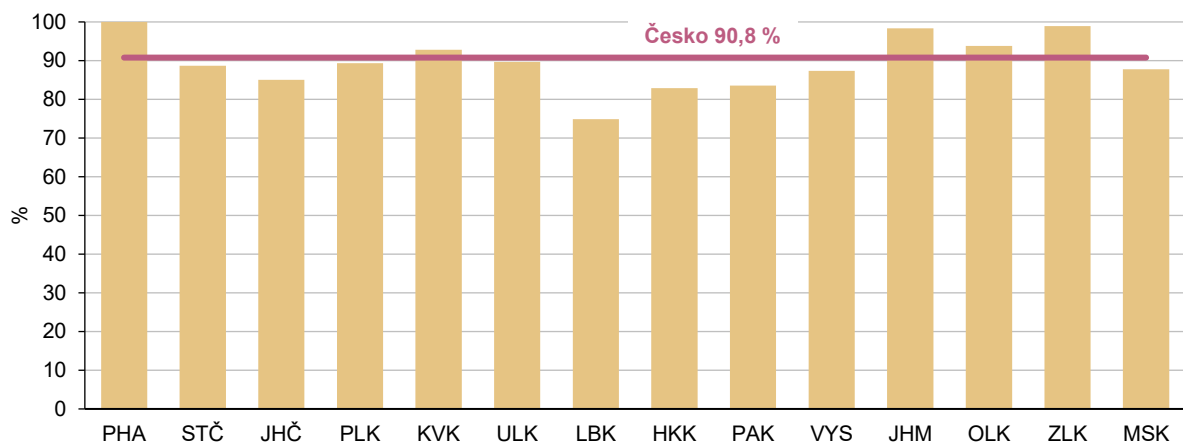

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

¹⁾ z celkového počtu obyvatel (střední stav)

Podíl čištěných odpadních vod dosáhl 96,5 %, což bylo o 1,1 procentního bodu méně než činil republikový průměr. Stoprocentní podíl čištěných odpadních vod evidovala Praha a Karlovarský kraj.

Čistírny odpadních vod

Celková kapacita 223 moravskoslezských čistíren odpadních vod v roce 2025 činila 599,6 tisíce m³/den. Nejvíce čistíren měl na svém území Středočeský kraj (725 zařízení), naopak tomu bylo v Praze (25 zařízení). Kapacita čistíren však byla nejvyšší v hlavním městě Praze (901,1 tisíce m³/den), nejnižší výkon měla zařízení v Karlovarském kraji (121,0 tisíce m³/den). Čistírny v Moravskoslezském kraji se z pohledu kapacity umístily na druhé nejvyšší pozici.

Tab. 3 Čistírny odpadních vod podle krajů v roce 2025

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Česko, kraje	Počet ČOV celkem	Celková kapacita ČOV (m ³ /den)	Kaly produkované v ČOV celkem (t sušiny)	Způsob zneškodnění kalu (t sušiny)				
				přímá aplikace	rekultivace	kompostování	skládování	spalování
Česko	3 489	4 627 097	197 756	46 090	24 859	80 380	22 674	23 753
Hl. m. Praha	25	901 098	22 710	20 417	-	2 293	-	-
Středočeský	725	460 315	30 812	5 030	3 090	21 648	859	185
Jihočeský	465	401 738	9 239	3 274	1 396	4 483	52	34
Plzeňský	276	183 853	7 936	4 411	1 244	1 491	789	2
Karlovarský	109	121 023	3 413	-	1 949	175	1 290	-
Ústecký	238	398 972	30 245	-	58	8 928	2 331	18 928
Liberecký	89	132 775	5 301	41	-	4 955	304	-
Královéhradecký	175	207 663	7 233	1 681	5	5 488	59	-
Pardubický	188	161 572	7 153	1 635	179	2 547	2 791	-
Vysočina	269	139 019	6 956	2 310	-	4 551	96	-
Jihomoravský	322	359 425	18 094	623	-	13 747	560	3 164
Olomoucký	244	262 664	13 136	4 569	39	6 233	865	1 431
Zlínský	141	297 422	17 889	2 064	2 816	2 187	10 821	-
Moravskoslezský	223	599 555	17 638	35	14 084	1 654	1 856	8

Provozy čistíren odpadních vod v kraji loni vyprodukovaly 17,6 tisíce t sušiny. Z celkového objemu kalů byla sušina zneškodněna převážně rekultivací (79,9 %), na skládku bylo vyvezeno 10,5 % kalů a kompostováním bylo zneškodněno 9,4 % kalů.

Poznámky:

Zdrojem dat o vodovodech a kanalizacích za rok 2025 je administrativní zdroj dat Ministerstva zemědělství. Data z těchto evidencí jsou sbírána od roku 2024 podle jiné metodiky, než tomu bylo doposud. S ohledem k těmto metodickým rozdílům nejsou údaje za roky 2024 a 2025 srovnatelné s předchozími roky.

Zdroj:

[Vodovody, kanalizace a vodní toky – data za rok 2025](#)

Kontakt:

Patrik Szabo

Krajská správa ČSÚ v Ostravě

Tel.: 595 131 231

E-mail: patrik.szabo@csu.gov.cz