


Kraj očima statistiky - hl. m. Praha

Voda a emise v Praze

Voda 2022			Zdroj dat:
Voda dodaná do vodovodní sítě v roce 2022 z úpravy vody v m³:			PVK, a. s.
Želivka a Sojovice	78 222 612		
Káraný	29 035 072		
Podolí	6 908 439		
Voda pitná celkem:	107 257 694		
Specifická spotřeba pitné vody (l/osoba/den)			PVK, a. s.
2014	106		
2015	106		
2016	108		
2017	109		
2018	107		
2019	114		
2020	112		
2021	113		
2022	111		
Emise 2021			ČHMÚ
	Praha	ČR	
Měrné emise znečišťujících látek (t/rok/km²) za REZZO 1-3			
tuhé látky	1,06	1,00	
SO ₂	0,21	0,77	
NO _x	3,36	1,21	
CO	8,43	12,62	

Pozn. REZZO 1-3 zahrnuje stacionární zdroje emisí

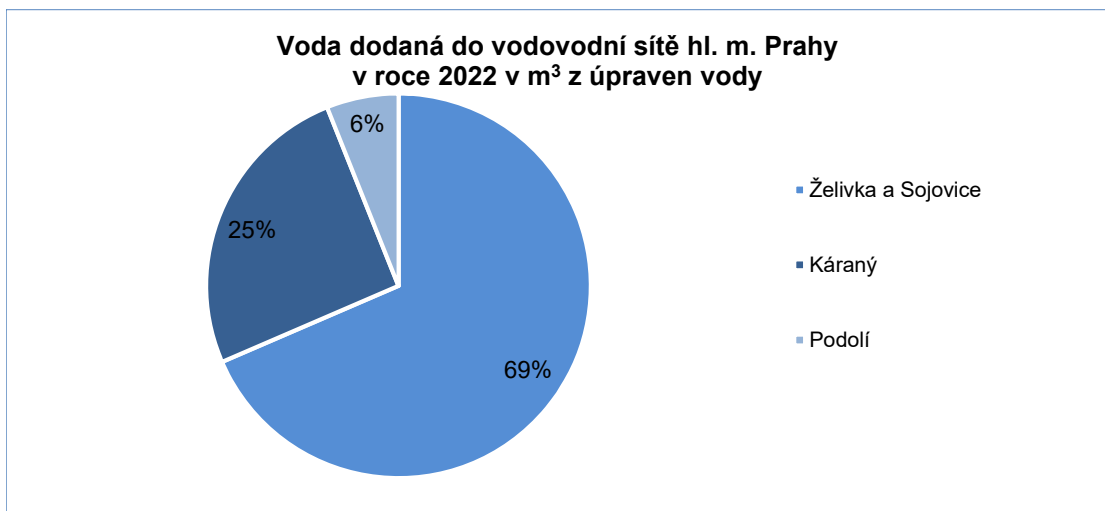

Zdroj dat: PVK, a. s.