


Kraj očima statistiky - Praha

Voda a emise v Praze

Voda v roce 2024 a 2025			
Voda dodaná do vodovodní sítě v roce 2024 z úpravny vody v m ³ :		Zdroj dat:	
Želivka a Sojovice	82 843 719	PVK, a. s.	
Káraný	17 335 582		
Podolí	12 596 942		
Voda pitná celkem:	112 776 243		
Specifická spotřeba pitné vody v domácnostech (l/osoba/den)		PVK, a. s.	
2000	143		
2005	127		
2010	104		
2015	106		
2016	108		
2017	109		
2018	107		
2019	114		
2020	112		
2021	113		
2022	111		
2023	103		
2024	107		
2025	106		
Emise 2024 ¹⁾		Zdroj dat:	
Měrné emise znečišťujících látek (t/rok/km ²) za REZZO 1–3		ČHMÚ	
	Praha		Česko
tuhé látky	1,19		0,64
SO ₂	0,19		0,59
NO _x	2,79		0,94
CO	6,97		8,56

Pozn. REZZO 1-3 zahrnuje stacionární zdroje emisí

¹⁾ předběžné údaje

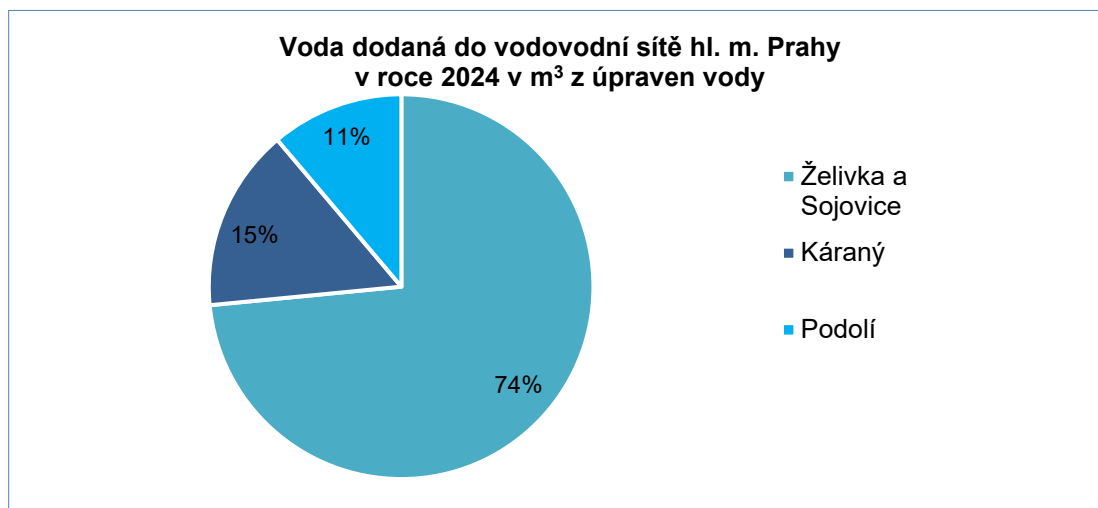

Zdroj dat: PVK, a. s.